

ALESE	PARAMETRIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SECUNDÁRIA SUBESTAÇÃO DO ANEXO ALESE	PROJETO 002
--------------	--	----------------


1. CURVAS TEMPOXCORRENTE - RELES DE FASE

Parametrização da Concessionária

Ajuste de pick-up	400
Curva	IEC_C3_EI
Dial Time	0,1
Instantaneo	0
Tempo Instantaneo	0,01

Parametrização do Cliente

	8
	IEC_C3_E1
	0,7
	141
	0,02

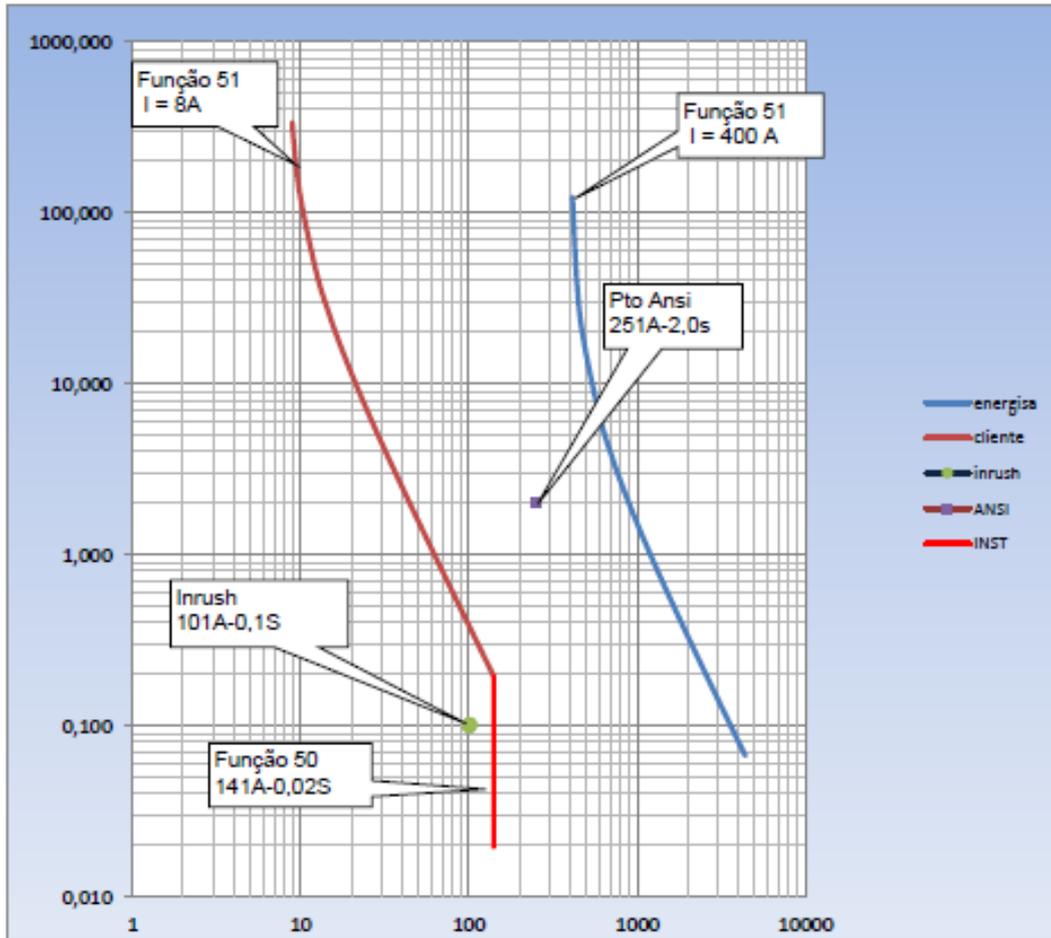

Projeto:
Adequação da Subestação do Anexo da ALESE
Rua Maruim, 47 – Centro - Aracaju– Sergipe
Rinaldo Solera

ALESE	PARAMETRIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SECUNDÁRIA SUBESTAÇÃO DO ANEXO ALESE	PROJETO
		002


2. CURVAS TEMPOCORRENTE - RELES DE NEUTRO

Parametrização da Concessionária

Ajuste de pick-up	20
Curva	IEC_C3_EI
Dial Time	0,16
Instantaneo	0
Tempo Instantaneo	0,01

Parametrização do Cliente

	2
	IEC_C3_E1
	0,8
	46
	0,02

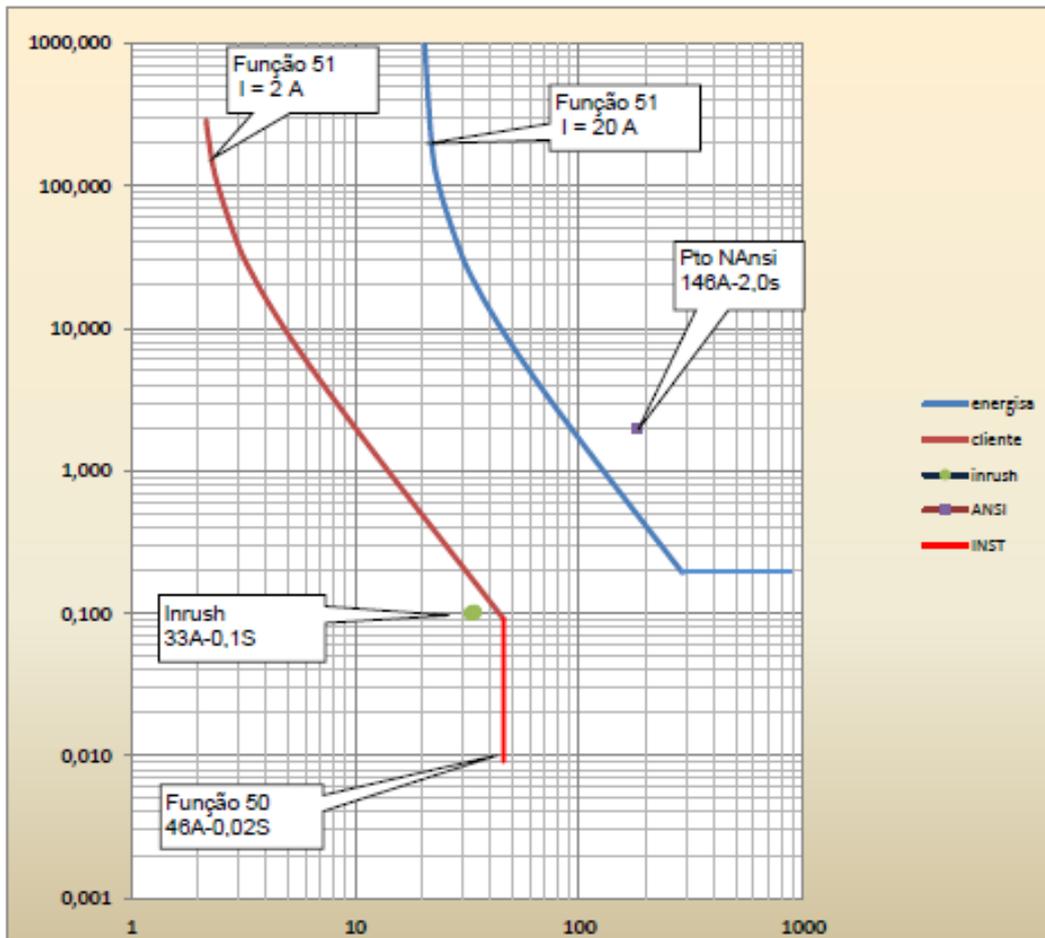

Projeto:
Adequação da Subestação do Anexo da ALESE
Rua Maruim, 47 – Centro - Aracaju– Sergipe
Rinaldo Solera